

雑用水を使用する施設等の管理者様へ

誤接合（クロスコネクション）に係る事故防止

誤接合は、水道管に水道管以外の水管その他の設備を直接連結されることにより汚染された水が配水管に逆流し他の多くの水道水を使用される方にまで衛生上の危険を及ぼす恐れがあるため、絶対に避けなければなりません。工場等の大規模施設だけでなく、受水槽を有する建物や、場合によっては個人住宅でも発生する可能性があります。このため以下の点についてご注意ください。


(公益社団法人 日本水道協会 指定給水装置工事事業者 研修テキスト 2016版 P44～P45から引用)

水道管に水道管以外の設備を直接連結しないで下さい。

水道管の改造工事をされる時は、大和郡山市の上下水道部への届出が必要です。

工事は大和郡山市に登録されている指定給水装置工事事業者により行ってください。

危険な給水配管及び設備の例

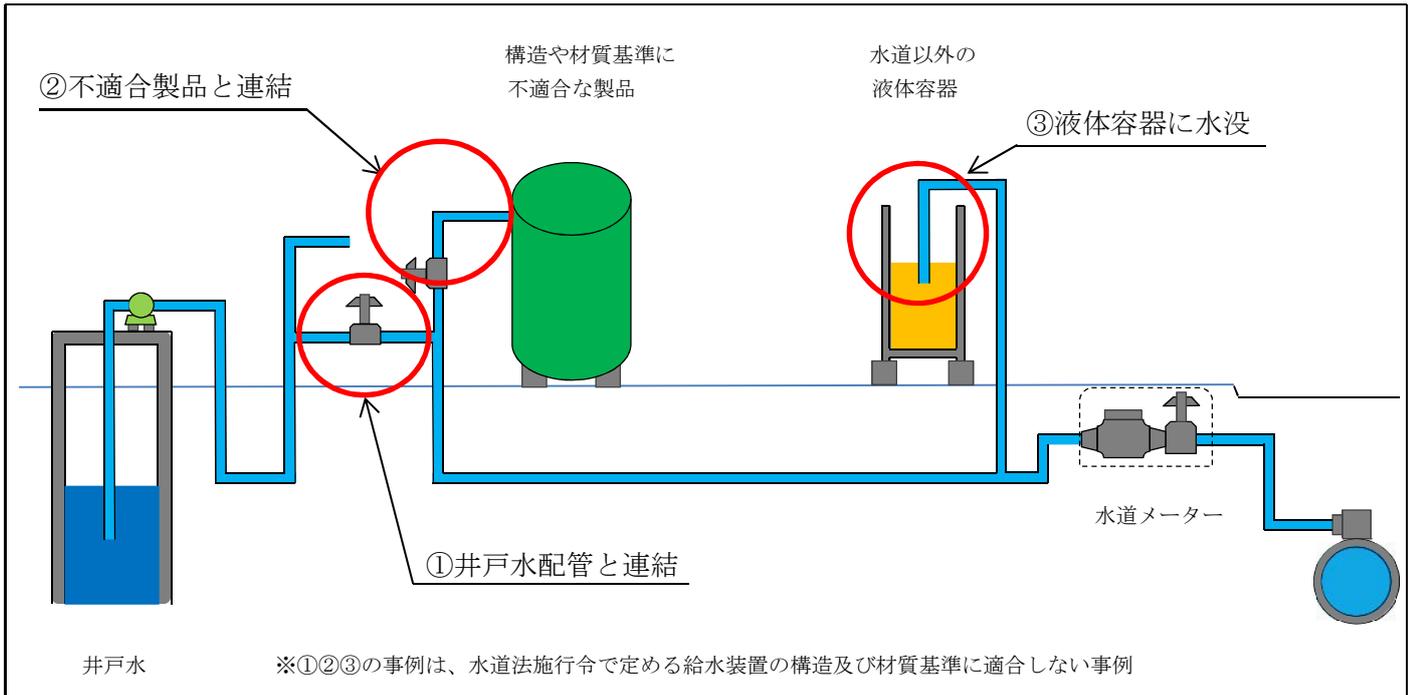

正しい給水配管及び設備の例

