

大和郡山市防災倉庫購入仕様書

1. 数量 5台

2. 本体仕様（1台あたり）

①12 フィートスチール製ドライコンテナ（新造品であること）

外寸(約)：長さ 3,658mm×幅 2,438mm×高さ 2,591mm

内寸(約)：長さ 3,591mm×幅 2,312mm×高さ 2,390mm

②外表面塗装

下地処理＋錆止め塗装＋上塗り1回＋指定色で上塗り1回
指定色はL49-70H（若草色）とする。

③内装工事

壁及び天井

*断熱材施工(グラスウール45mm以上)

*仕上げ(コンパネ9mm以上)

*内壁厚さ合計：50～54mm以上とする。

④換気扇取り付け

*ソーラー換気扇(バッテリー無しタイプ)

コンテナ1台につき1カ所取り付けること。

*サイズ：25cmX30cm 直径：10cm以上とする。

*取付位置：コンテナ左側面上部とする。

(契約後、施工前なら、取り付け位置の変更は可とする。)

⑤通気口取り付け

*通気口(角型・網入り)とする。

*コンテナ1台につき2ヶ所取り付けること。

*取付位置：コンテナ右側面上部とする。

⑥セツパン屋根取り付け

*コンテナ1台につき1ヶ所取り付けること。

*t=0.8t厚のセツパン屋根であること。

*庇：全面30cm・裏面10cmとする。

⑦文字入れ(大和郡山市防災倉庫)

各コンテナごとに製作し、取り付けること。

*大和郡山市：鉄プレート(30cmX100cm)左扉上に入れること。

・文字：15cmX15cm 黒文字 丸ゴシック体に入れること。

*防災：鉄プレート(40cmX80cm)左扉中央に入れること。

- ・文字：30cmX30cm 黒文字 丸ゴシック体で入れること。
- *倉庫：鉄プレート(40cmX80cm)右扉中央に入れること。
- ・文字：30cmX30cm 黒文字 丸ゴシック体で入れること。

〈文字入れ共通事項〉

- *いずれも鉄プレートで製作し、塗装色は本体と同色であること。
- *ビス止めで風雨に耐えられるようにすること。

⑧鍵

- *ナンバー4桁可変式南京錠を倉庫1台につき1個つけること。
- *材質：本体；ニッケルメッキ製、シャックル；ステンレス製であること。
(屋外使用なので、錆、腐食に強く耐候性・耐久性が優れたものであること。)
- *10000通りの設定番号から数字を選択できるものであること。

その他の仕様は次ページに記す図面を確認すること。

3. 納入、設置場所

大和郡山市内5カ所

- | | |
|------------------|------------|
| ・大和郡山市北郡山町 244-5 | 元気城下町バスパーク |
| ・大和郡山市若槻町 4-4 | 平和地区公民館 |
| ・大和郡山市馬司町 331-56 | 昭和地区公民館 |
| ・大和郡山市矢田町 4547 | 矢田コミュニティ会館 |
| ・大和郡山市九条町 11-1 | 九条スポーツセンター |

4. 納入設置期限

令和8年12月18日(金)

5. その他

- *納入・設置場所への搬入運搬・設置の作業費は、契約金額内に含むものとする。
- *設置位置については、施工前に現場立ち合い等により打ち合わせを行うこと。
- *本体の設置においては、コンクリート平板(30cm×30cm×厚さ5cm以上)上に設置し水平を取り、簡単に倒れない方法をとること。
- *設置の際は、周囲の建物および道路等に対し棄権及び損害を生じないように処置し、損害を与えた場合直ちに復旧すること。また、その場合の補修、


補償は、全て受注側の負担で行うこと。

*このほか、本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合は、市と受注者が協議の上決定するものとする。





6. 提出書類

契約時：メーカーから大和郡山市宛の新造品の倉庫の供給確約書

納品時：納品した倉庫が新造品であることのメーカーの証明書

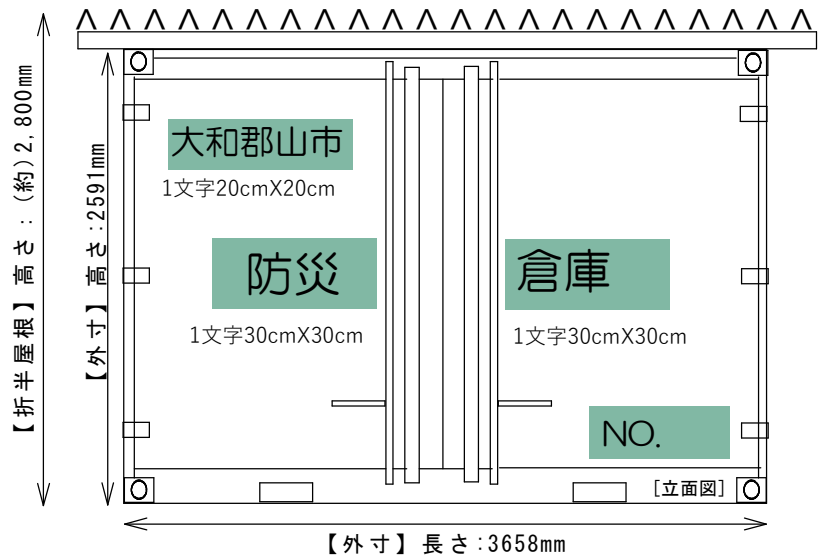

- ・ コンテナ本体 若竹色
(日塗工L49-70H/マンセル10G7/4)
- ・ 文字 黒色・丸ゴシック

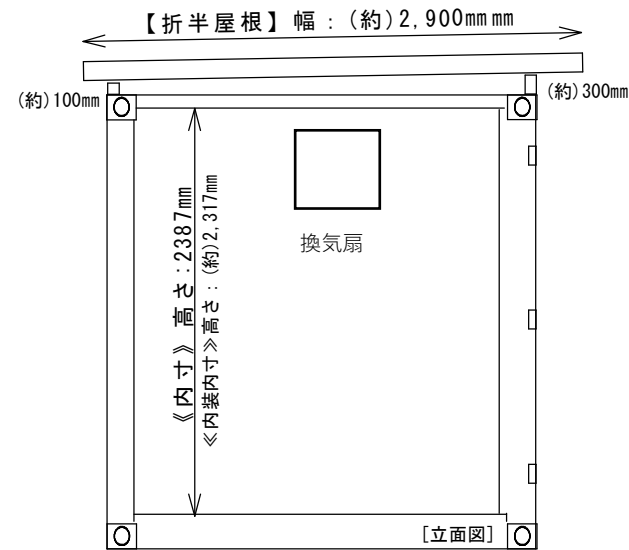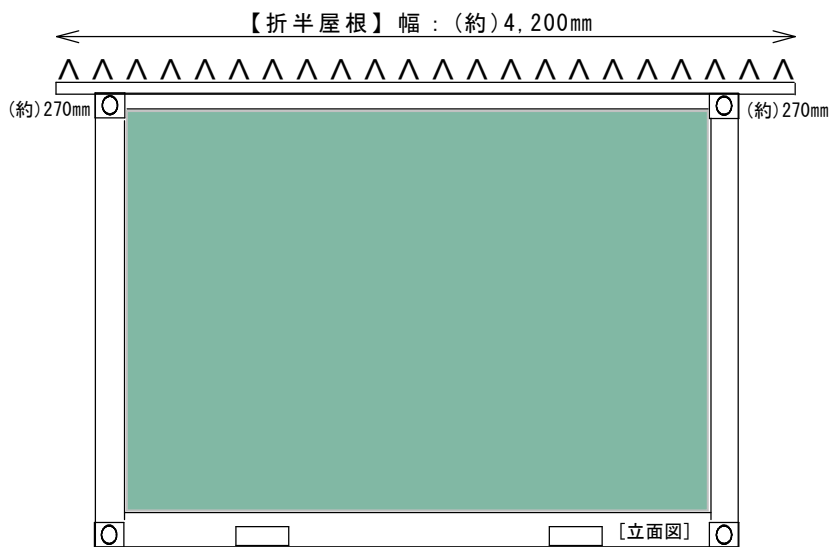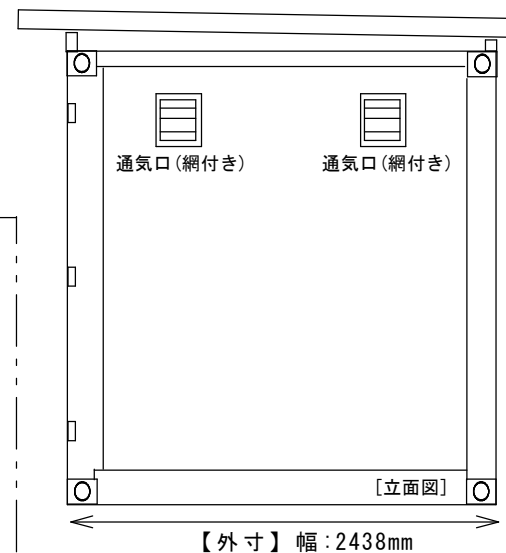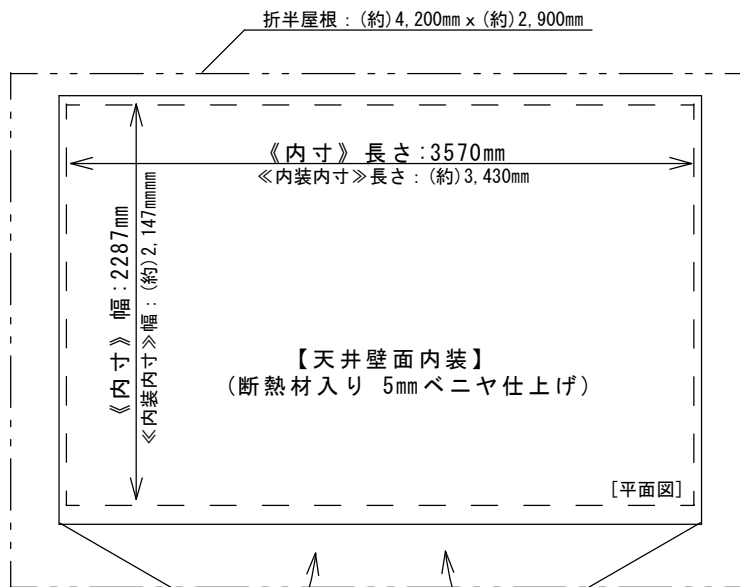

12' ドライコンテナ	
外寸	(長さ) 3658mm × (幅) 2438mm × (高さ) 2591mm
内寸 (図の - - 線)	(長さ) 3570mm × (幅) 2287mm × (高さ) 2387mm
間口	(幅) 3558mm × (高さ) 2267mm
自重	1650kg